

図2 盛夏時の冷房ガラス室温（太線），無冷房ガラス室温（細線）および外気温（破線）

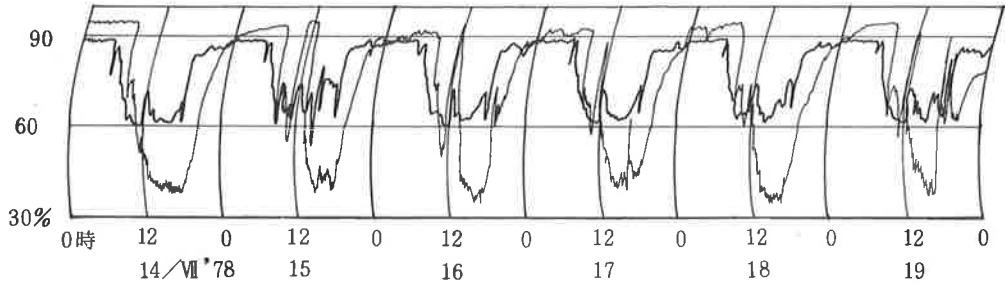


図3 盛夏時の冷房ガラス室内湿度（太線）と無冷房ガラス室内湿度（細線）

## 園内気象記録

園内気象記録（昭和53年1月1日～12月31日）

月別	気 温		湿 度		降 水 量
	平均最低気温	平均最高気温	平均最低湿度	平均最高湿度	
1 月	0.9℃	8.2℃	49.9%	69.6%	47.0 mm
2 月	-0.7	7.3	48.7	91.9	47.5
3 月	2.1	11.7	42.6	87.1	99.5
4 月	5.1	17.3	46.7	88.5	90.0
5 月	12.5	22.1	49.9	91.0	78.0
6 月	18.4	26.7	63.2	96.1	244.5
7 月	23.6	33.5	57.0	97.0	8.5
8 月	23.7	32.9	56.1	96.8	44.5
9 月	19.9	28.2	58.3	95.0	128.5
10 月	12.4	21.9	53.1	90.3	136.0
11 月	7.2	17.3	54.9	97.2	68.0
12 月	3.1	12.3	55.6	97.6	49.0
					1,041.0

最低温度記録日 2月2日 -5.2℃

最高温度記録日 7月21日 35.5℃

観測は、本園現場事務所横に設置した自記温度湿度計（二段記入型，バイメタル・毛髪式，太田計器製作所製）および自記雨量計（隔測顛倒ます型，太田計器製作所製）により行ったものである。

（高山信明 記）